
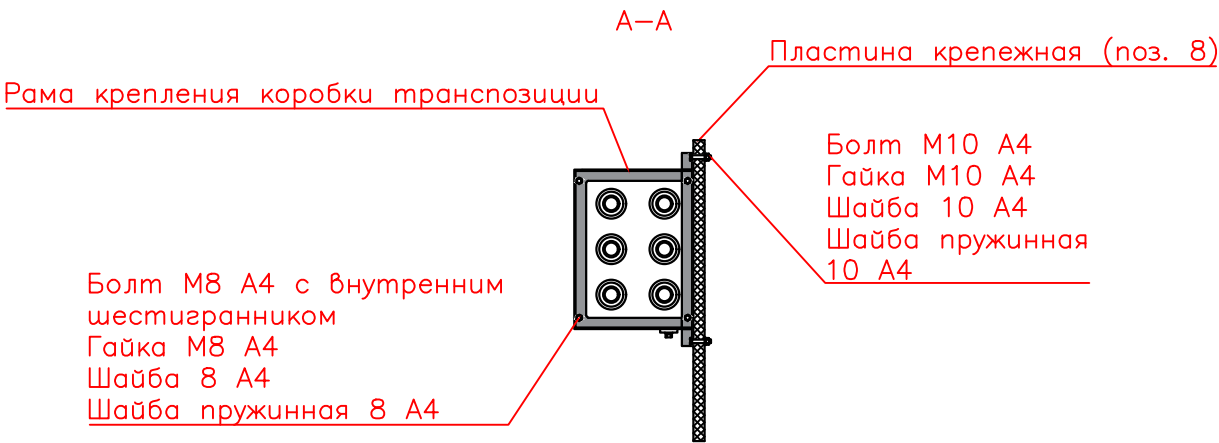


1. Закладные под болт для крепления крышки герметичной имеют возможность промывки канала в случае его загрязнения.
2. Внутренний диаметр люка (поз. 5) должен составлять не менее 750 мм. (Основные параметры указаны на листе 3.)
3. Плита низа ПН15 (поз. 9) может быть изготовлена по ГОСТ 8020–2016 и иметь размеры $d_e = 2000$ мм, $h = 100$ мм, или по ГОСТ 8020–90 и иметь размеры $d_e = 2500$ мм, $h = 120$ мм. (Основные параметры указаны на листе 3.)
4. Плита перекрытия 2ПП20–1 (поз. 10) может быть изготовлена по ГОСТ 8020–2016 и иметь размеры $d_e = 2200$ мм, $d_f = 1000$ мм, $h = 150$ мм, или по ГОСТ 8020–90 и иметь размеры $d_e = 2200$ мм, $d_f = 1000$ мм, $h = 160$ мм. (Основные параметры указаны на листе 3.)
5. Колодец имеет внутренний слой, стойкий к воздействию открытого пламени категории ПВ–0.
6. Все токопроводящие соединения должны производиться с использованием токопроводящей смазки.
7. Колодец крепится к плите низа ПН (поз. 9) болтами анкерными М10х100 ГОСТ 28778–90 А2/А4 (поз. 14) в количестве не менее 8 шт. После этого болты анкерные необходимо обработать резиобитумной мастикой (тип БМП–4).
8. Коробки транспозиции ЭНЕРГОТЭК КТП (поз. 3) не входит в комплект поставки колодца. По дополнительному запросу может быть включена в комплект поставки колодца.

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

2 отверстия $\varnothing 11$ мм для крепления рамы коробки транспозиции (поз.3). Отверстия просверлить перед монтажом коробки.

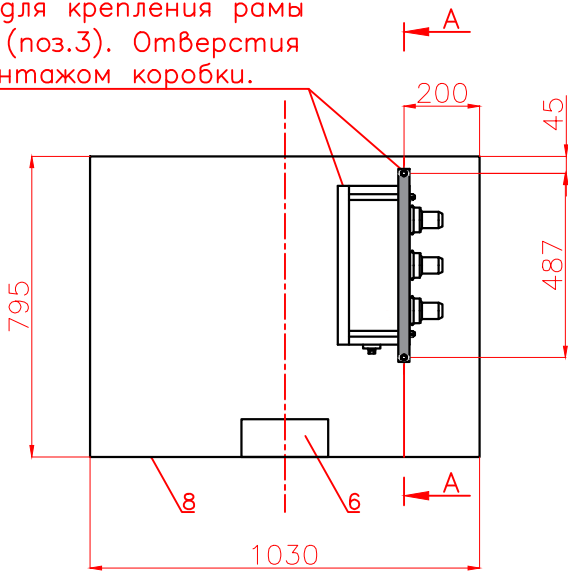

Примечания:

1. Читать чертеж совместно с листом 1.

Погр. и дата						Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭТ–1500			
	12				01.26				
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Узел крепления коробки транспозиции к крепежной пластине		Лит.	Масса
	Разраб.								
	Пров.								
	Т.контр.							Лист 2	Листов 3
	Н.контр.								
	Утв.								

